



ŘEZY KABELOVOU TRASOU:


A-A' Uložení kabelu VO v chodníku

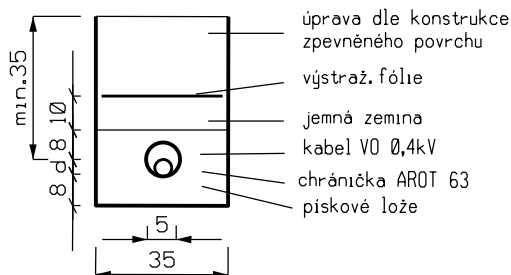


B-B' Uložení kabelu VO ve volném terénu

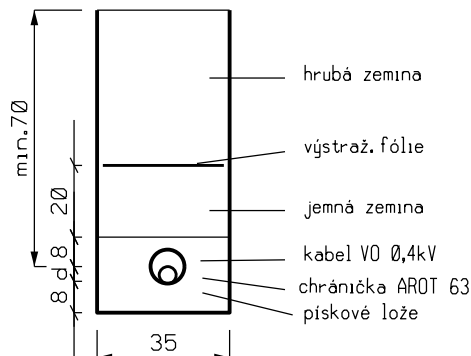

C-C' Uložení kabelu VO v komunikaci zpevněné

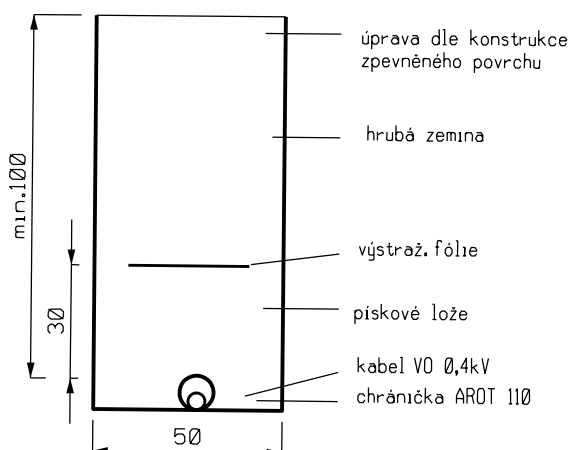

D-D' Uložení kabelů VO v komunikaci zpevněné

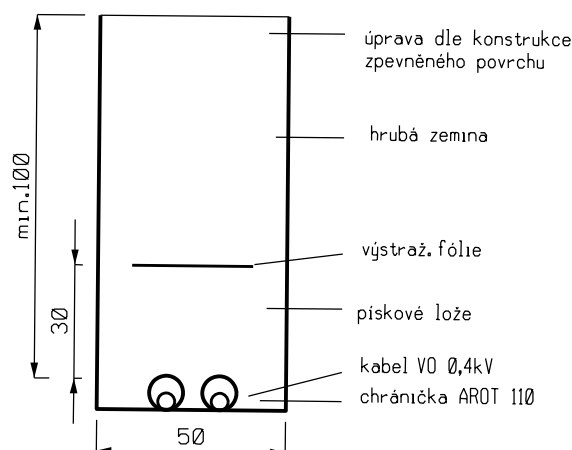

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
 NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
 VN - zemněním - IT
 NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení.

Vypracoval :	Ing.Jan Rožnovský	Zodp. projektant :	Ing.Jan Rožnovský	ENORM, A.S. MEDKOVA 866/6, 627 00 BRNO IČ: 25549871, DIČ: CZ25549871 MOB.: 602791561	
Místo stavby :	Telnice				
Stavební úřad :	Šlapanice				
Investor :	Obec Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice				
Název stavby :				Číslo stavby :	102/VO/2024
Telnice, ul. U Rybníka, veřejné osvětlení				Formát výkresu :	1xA4
				Název souboru :	legenda řezů.dgn
				Datum :	09/2024
				Měřítko :	1 : 500
Druh přílohy :				Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
Řezy kabelovou trasou				D.1.4.01	